


RZUT DACHU 1:100

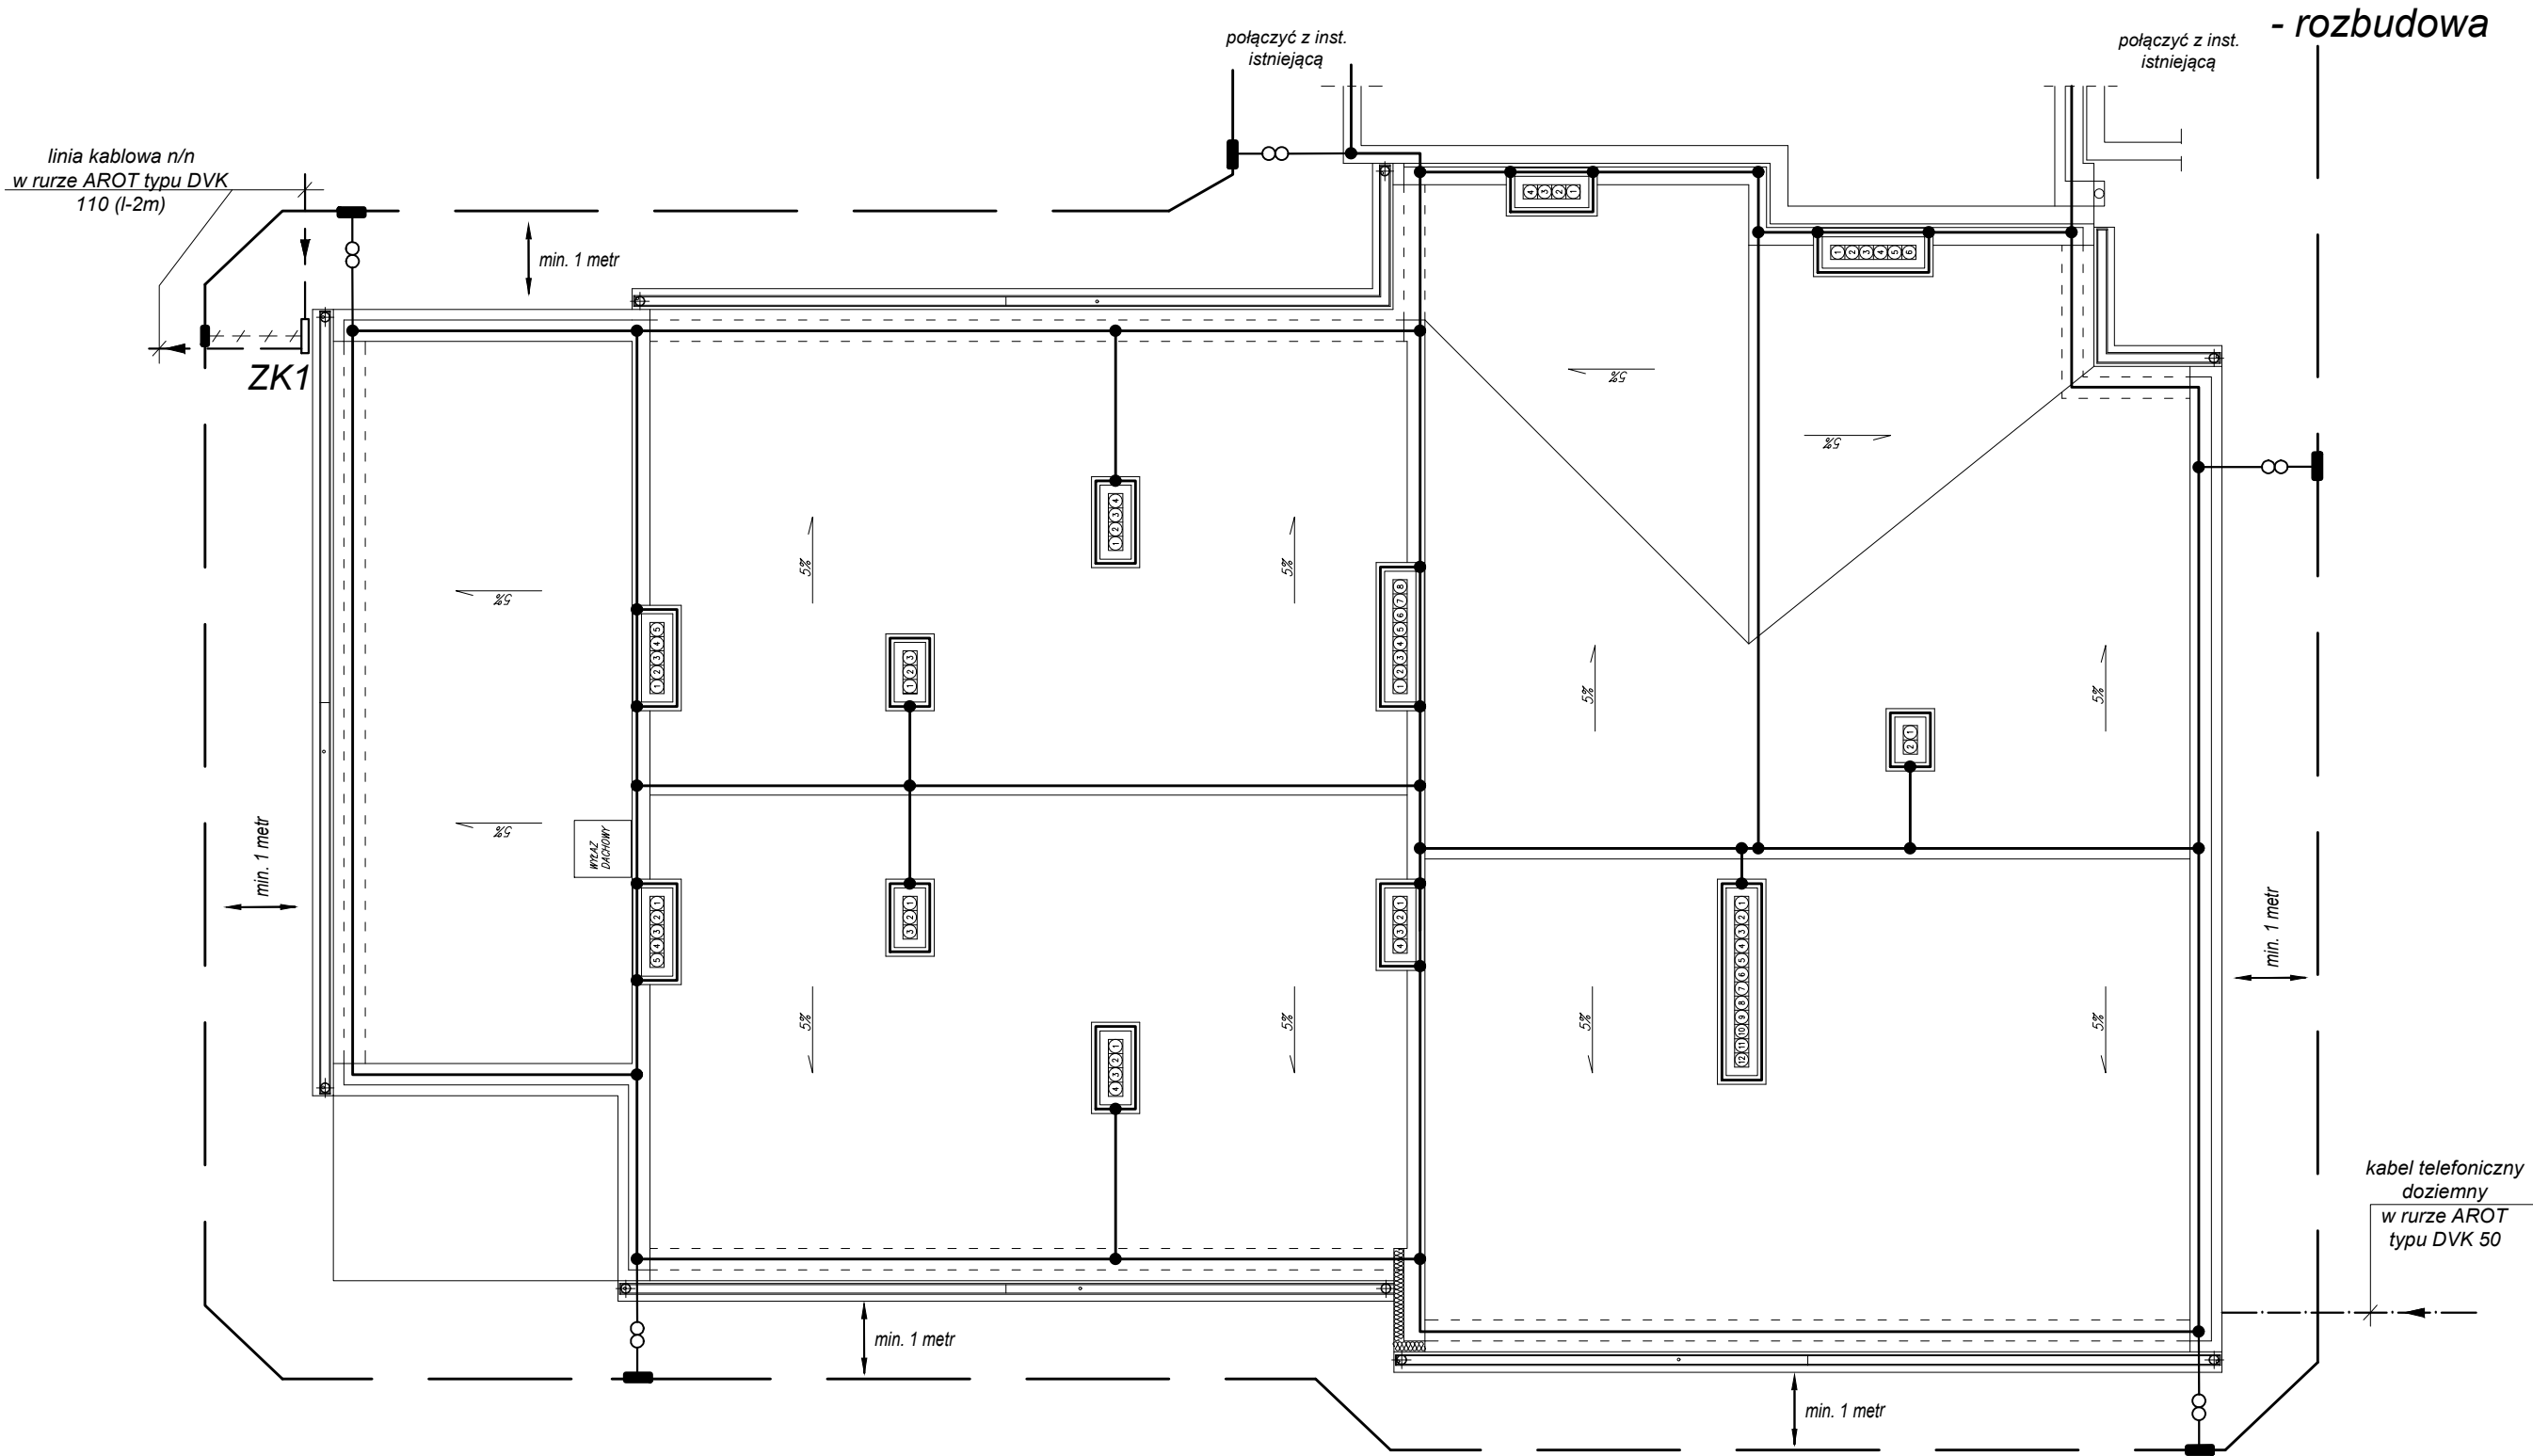

LEGENDA

- -zwód poziomy i pionowy - drut aluminiowy DR8
(zwód pionowy montować w rurze RVS 28 w warstwie ocieplającej budynek)
- - otok instalacji odgromowej wykonać bednarką stal-ocynk.30x4 mm
ułożoną w ziemi na gł. 0,6m
- - złącze kontrolne drut - bednarka w puszcze PCV w.t.
- - złącze uniwersalne
- - miejsca spawane w ziemi chronić antykorozyjnie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PO HOSTELU DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU NA POTRZEBY ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ WZOP Sp.z.o.o w SOKOŁÓWCE				
	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA 62-800 KALISZ, ul. FREDRY 16 kom.604-298-804 email:maxymz@poczta.onet.pl	AUTOR: J. Zakrzewski spec.inst.inzynieryjna UAN 7342-12/93		
		SPRAWDZAJĄCY: A. Stanecki spec.inst.inzynieryjna UAN 8386/23/89		
		INWESTOR: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp.z.o.o Sokołówka, gm. Koźminek		
ADRES BUDOWY: Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, dz nr 101/1, jedn.ewid. 300705_2 Koźminek, obręb ewid. 300705_2.0008 Krzyżówki				
BRANŻA: Elektryczna		SKALA	DATA	NR RYS.
NAZWA OBIEKTU: Oddział Leczenia Uzależnień				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		1:100	listopad 2019	E-8
PRZEDMIOT: Plan instalacji odgromowej - rzut dachu				