

INSTALACJA ODDYMIANIA

kl.schodowej

- instalacja oddymiania grawitacyjnego obejmuje kl.schodową. System oddymiania projektu się w oparciu o klapę oddymiającą, która znajduje się w dachu, oraz w oparciu o otwory napowietrzające (drzwi zamykające kl. schodową - parter)

System oddymiania sterowany będzie poprzez centrale oddymiania RZN 4416-M 16A (COD) i został zaprojektowany o urządzenia produkcji D+H oraz MERCOR.

Ewentualne zadymienie kl.schodowej wykrywane będzie za pomocą optycznych czujek dymu.


Możliwe będzie załączenie Systemu Oddymiania za pomocą przycisków oddymiania znajdujących się na poziomie parteru oraz na poziomie I piętra.

Wykrycie pożaru poprzez czujkę dymu lub przyciśnięcie przycisku oddymiania spowoduje automatyczne otwarcie klapy i drzwi napowietrzających.

Projektuje się możliwość uruchomienia systemu w funkcji przewietrzania. Otwarcie klapy oddymiającej w funkcji przewietrzania następuje za pośrednictwem przycisków przewietrzania.

Wszystkie skrzydła drzwi na klatce schodowej powinny być wyposażone w samozamykacze.

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

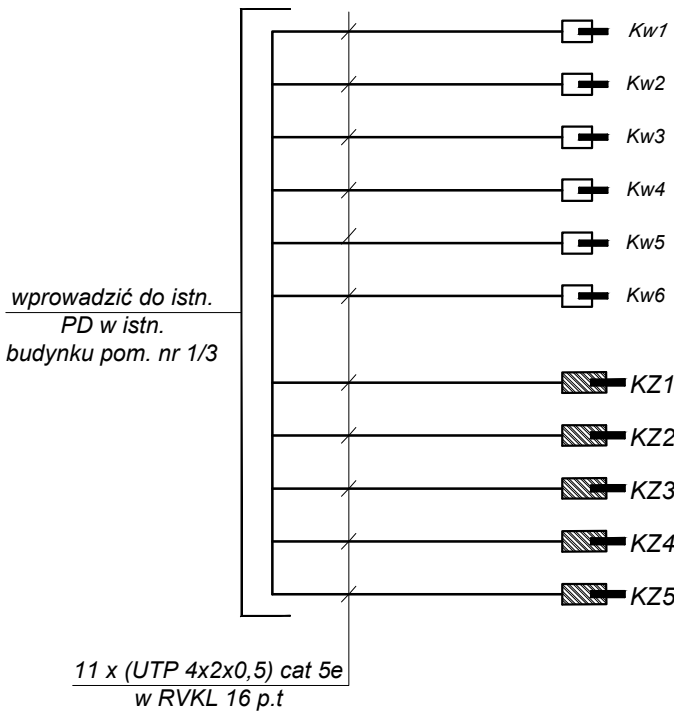

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN - S

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PO HOSTELU DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU NA POTRZEBY ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ WZOP Sp.z.o.o w SOKOŁÓWCE				
	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA 62-800 KALISZ, ul. FREDRY 16 kom.604-298-804 email:maxymz@poczta.onet.pl	AUTOR: J. Zakrzewski spec.inst.inzynieryjna UAN 7342-12/93		
		SPRAWDZAJĄCY: A. Stanecki spec.inst.inzynieryjna UAN 8386/23/89		
		INWESTOR: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp.z.o.o Sokołówka, gm. Koźminek		
ADRES BUDOWY: Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, dz nr 101/1, jedn.ewid. 300705_2 Koźminek, obręb ewid. 300705_2.0008 Krzyżówki				
BRANŻA: Elektryczna		SKALA	DATA	NR RYS.
NAZWA OBIEKTU: Oddział Leczenia Uzależnień				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				
PRZEDMIOT: Schemat oddymiania kl. schodowej		listopad 2019		E-3