


ROZWINIECIE INSTALACJI C.O

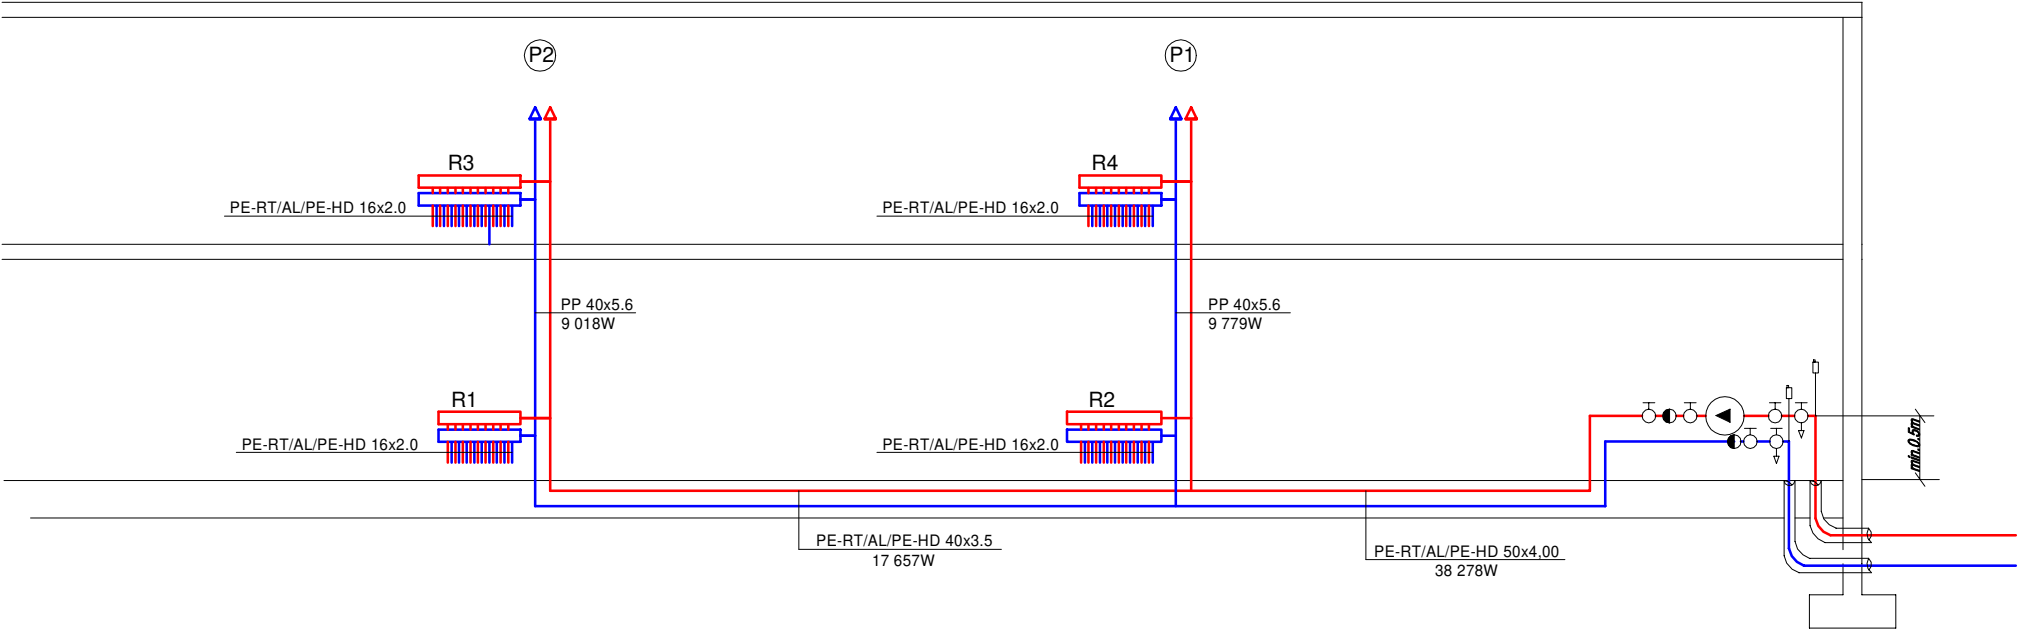

ROZDZIELACZ R1			
Lp.	nr/ nazwa pom.	typ grzejnika	moc grzejnika
1.	1/10 Wc ogólnodostępne	10VM 600x520	325W
2.	1/11 Węzeł sanitarny	20VM-S 600x400	414W
3.	1/12 sala chorych 4-osob.	30VM 600x1320	1950W
4.	1/9 magazyn brudnej bielizny	20VM-S 600x400	414W
5.	1/7 łazienka niepełnos.	ST 1500x600	535W
6.	1/14 pokój terapeutyczny	20VM-S 600x1120	1159W
7.	1/15 sala terapeutyczna	20VM-S 600x1000	1035W
8.	1/15 sala terapeutyczna	20VM-S 600x1000	1035W
9.	1/16 sala terapeutyczna	20VM-S 600x1200	1772W
			8 639 W

ROZDZIELACZ R2			
Lp.	nr/ nazwa pom.	typ grzejnika	moc grzejnika
1.	1/17 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
2.	1/6 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
3.	1/5 węzeł sanitarny	20VM-S 600x520	621 W
4.	1/5 węzeł sanitarny	20VM-S 600x1000	1035 W
5.	1/18 węzeł sanitarny	20VM-S 600x520	621 W
6.	1/18 węzeł sanitarny	20VM-S 600x1000	1035 W
7.	1/19 sala chorych 3 osobo.	20VM-S 600x1400	1449 W
8.	1/4 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
9.	1/2 kl. schodowa	33VM 600x920	1359 W
10.	1/1 wiatrołp	10VM 600x600	375 W
			10 842 W

ROZDZIELACZ R3			
Lp.	nr/ nazwa pom.	typ grzejnika	moc grzejnika
1.	2/11 Wc personelu	11VM 600x400	250 W
2.	2/12 węzeł sanitarny	20VM-S 600x400	414 W
3.	2/13 sala chorych 4 osob.	30VM 600x1400	2068 W
4.	2/10 magazyn bielizny brydnej	11VM 600x400	250 W
5.	2/9 pom. porządkowe	11VM 600x400	250 W
6.	2/8 pom. gospodarcze	11VM 600x400	250 W
7.	2/7 łazienka niepełnos.	ST 1500x600	535 W
8.	2/15 Pokój terapeutyczny	20VM-S 600x1120	1159 W
9.	2/16 sala terapeutyczna	20VM-S 600x1000	1035 W
10.	2/16 sala terapeutyczna	20VM-S 600x1000	1035 W
11.	2/17 sala terapeutyczna	30VM 600x1200	1772 W
			9 018 W

ROZDZIELACZ R4			
Lp.	nr/ nazwa pom.	typ grzejnika	moc grzejnika
1.	2/18 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
2.	2/6 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
3.	2/5 węzeł sanitarny	20VM-S 600x520	538 W
4.	2/5 węzeł sanitarny	20VM-S 600x1000	1035 W
5.	2/19 węzeł sanitarny	20VM-S 600x520	538 W
6.	2/19 węzeł sanitarny	20VM-S 600x1000	1035 W
7.	2/20 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
8.	2/4 sala chorych 3 osob.	20VM-S 600x1400	1449 W
9.	2/2 Holł kl. schodowej	20VM-S 600x520	485 W
10.	2/1 pom. gospodarcze	10VM 600x520	352 W
			9 779 W

LEGENDA:

— zasilanie c.o.  
— powrót c.o.

R1,R2,R3,R4 rozdzielacz instalacji c.o

▲▲ odpowietrzenie pionów

P1,P2 piony c.o.

STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		TYTUŁ	ROZWINIĘCIE C.O.		AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Grzegorz Szulc Upr. GT-0388/192777 w spec. instalacji i sieci sanitarnych		INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ, AL. WOLNOŚCI 17		
									SKALA 1:100	LISTOPAD 2019	
BRANŻA	SANITARNA		NAZWA OBIEKTU		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PO HOSTELU DLA UZALEŻNIANYCH OD ALKOHOLU NA POTRZEBY ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIENIEM WZOP SP. Z O.O. W SOKOŁÓWCE				SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wanda Badura Upr. UAN7342-111/64 w spec. instalacji i sieci sanitarnych	
TEMAT	S A N I T A R N A		ADRES OBIEKTU		SOKOŁÓWKA 1, 62-840 KOŹMIŃEK, DZIAŁKA NR 101/1				OPRACOWAŁA	mgr inż. Kamila Kucharska	RYS. S-12