


NAZWA POMIESZCZEN

- 1/1 – podjazd dla karetek
1/2 – wiatrołap
1/3 – korytarz
1/4 – pokój biurowy - rejestracja
1/5 – holl poczekalnia
1/6 – wiatrołap
1/7 – przebiegająca
1/8 – łazienka przyjeżdż
1/9 – wc personelu
1/10 – śluza
1/11 – izolatka jednoosobowa
1/12 – łazienka
1/13 – pomieszczenie porządkowe
1/14 – łazienka
1/15 – pokój biurowy
1/16 – wc ogólnodostępne
1/17 – gabinet lekarski

- 1 – korytarz komunikacja
2 – klatka schodowa
3 – łazienka dla pacjentów niepełnosprawnych
4 – wc personelu
5 – łazienka
6 – sala chorych 3 osobowa
7 – korytarz
8 – łazienka
9 – sala chorych 2 osobowa
10 – sala chorych 4 osobowa
11 – sala chorych 4 osobowa
12 – łazienka
13 – wiatrołap

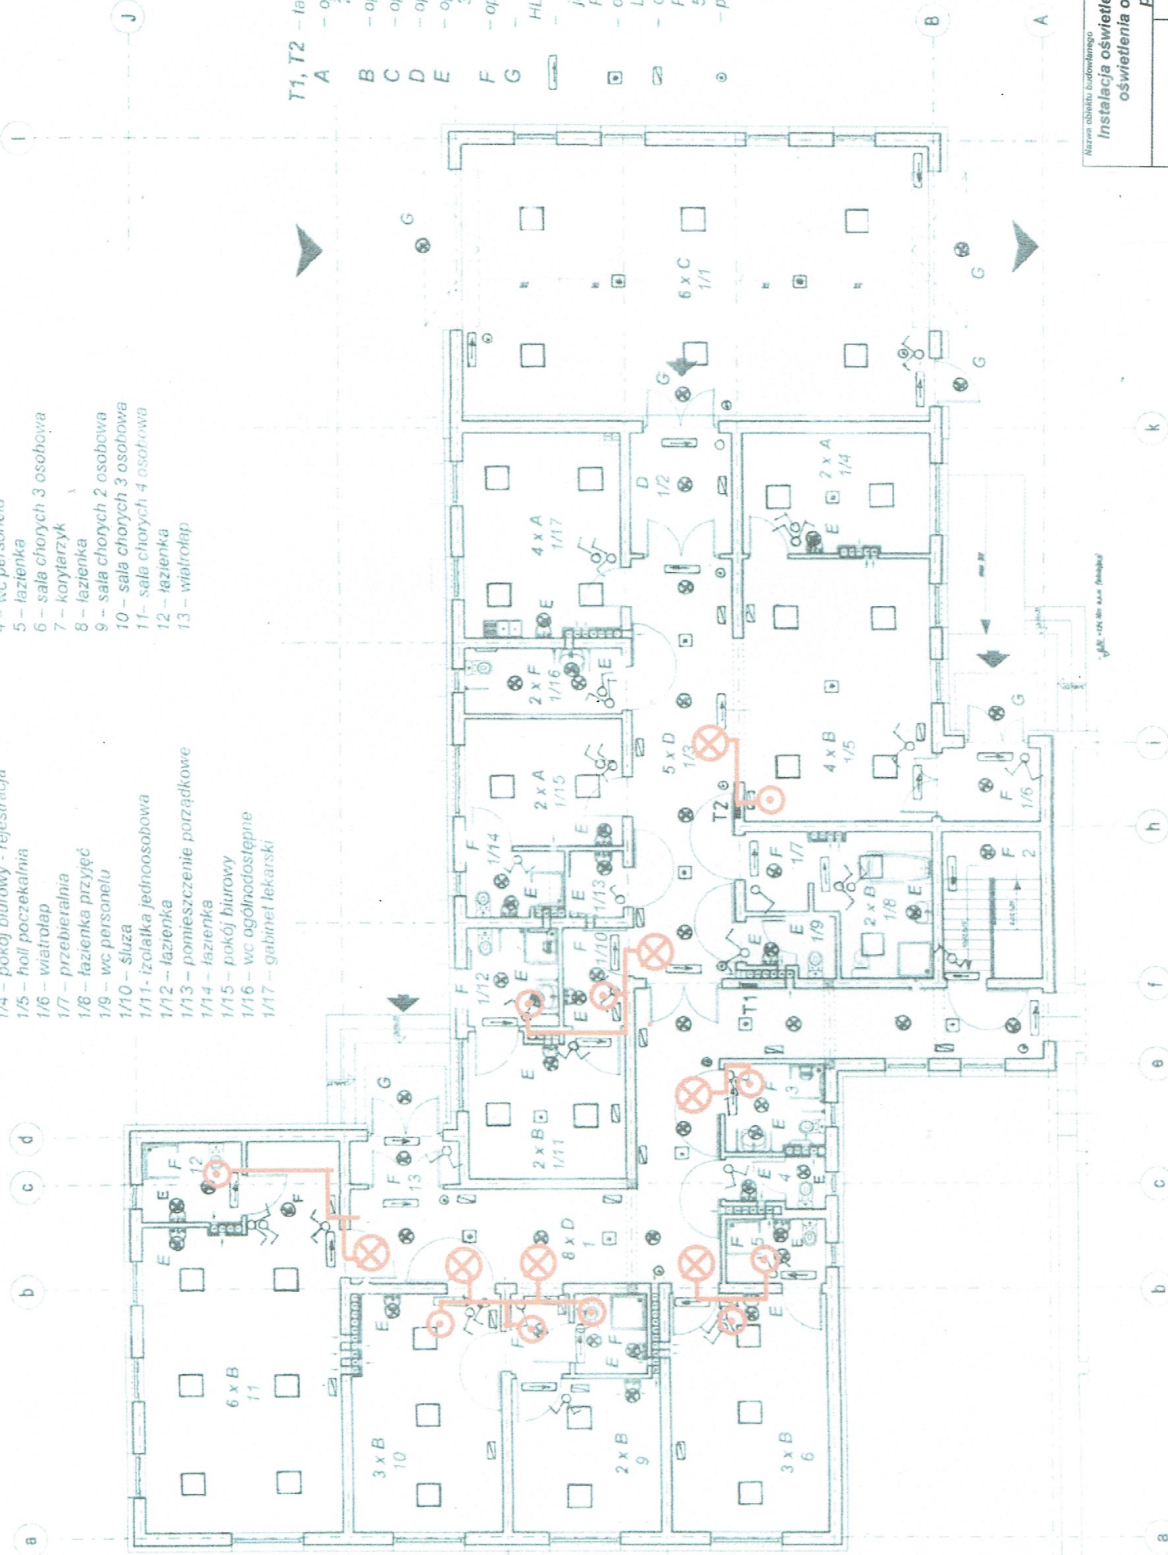

LEGENDA

- T1, T2 – tablice rozdzielcze wrękowe typu LEGRAND
A – oprawa PARABOLIC LED NT 40W 4000K 2070136
B – oprawa POP IINT LED NT 44W 4000K IP40
C – oprawa ROMA LED MPRM IP40 4000K kod F
D – oprawa BARI ECO D1N LED 29W 4000K kod
E – oprawa MODENA MINI LED 10W IP54 400K 3004063
F – oprawa MODENA LED 25W IP66 4000K OPAL
G – oprawa zewnętrzna ewakuacyjna typu HL1,2W/CZ/SAXOP IP 66 HTR - 25
oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednoznaczniowa (naścienne lub sufitowa) n
PANEL IP 20, LED, NM, 3h kod PX0927001
oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (awaryj
LED NT, IP20 PC 133 – 12,1
oprawa oświetlenia nocnego wbudowana
PANEL – biała 24V DC 1,2W o wym 170x8
5021207 (Es Systemi)
przycisk oświetleniowy p1 (korytarz)



Ochrona przed dotykiem pośrednim

Samoczynne wyłączenie

Układ Sił

Nazwa obiektu budowlanego

Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach przebudowywanych oświetlenia ogólnego i awaryjnego na oprawy LED w pomieszczeniach, instalacja przyzywowa

	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA	
	Projektant: J. Zakrzewski	Spec. inst. inżyn.
	INWESTOR: Wojewódzki Zakład Opieki Psychicznej w Sokołowie	
	ADRES BUDOWY: 62-840 Sokołowiec, gmina Kozłówek, dz. nr 101, obręb Krzyżówek	
BRANŻA: Elektryczna		
NAZWA OBIEKTU: Budynek OZa w budowie		
FAZA: Projekt budowlany		
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja przyzywowa		
SKALA		
1 : 100		

Instalacja przyzywowa położona jest przewodami UTP kat. 5e wszystkie przewody zbiegają się w serwerowni, a dodatkowo doprowadzone są jeszcze 3 przewody UTP do pokoju pielęgniarek